



**Oggetto:** PON 2014/2020, FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR), ASSE II, OBIETTIVO SPECIFICO 10.7, AZIONE 10.7.1 - AVVISO PUBBLICO MUR PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO.

**Progetto di adeguamento sismico e diagnosi sismica ed energetica dell'edificio appartenente all'Istituto Comprensivo "GIOVANNI D'ANTONIO" SCUOLA MEDIA "LIPARINI-MICCICHE" IN PIAZZA ITALIA, SCIOLI.**

**Ditta:** Comune di Scicli  
**1° STRALCIO FUNZIONALE**



**Oggetto:** SCHEMA DI PREVENZIONE INCENDI  
PIANO SECONDO E PIANO TERZO

Scala: **1:100**  
Data: **15 Gennaio 2018**  
TAV. n.: **V3**


I collaboratori:  
- Progetto architettonico: arch. Simona Tumino, arch. Federica La Terra  
- Progetto strutturale: ing. Giorgio Ingauri, ing. Chiara Scabroni  
- Progetto impiantistico: ing. Giuseppe Rullo  
- Indagini geologiche: geologo dott. Massimo Petralia  
- Indagini sismiche: dott. ing. Gaetano Fabbro  
- Rendere: Marco D'Amico, Vincenzo Biondi  
- Computo metrico: geom. Fernando Cutillo

ARCHITREND ARCHITECTURE Gaetano Mangano Carmelo Tumino architetti [info@architrend.it](mailto:info@architrend.it) [scicli@architrend.it](mailto:scicli@architrend.it)  
Via Italia 11, Scicli (RG) 97030 Tel. 0934/521111 Fax 0934/521112


LEGENDA PIANO SECONDO	
31	SERVIZI
32	AULA
33	AULA
34	AULA
35	AULA
36	AULA
37	LOCALE TECNICO

LEGENDA PIANO TERZO	
38	SERVIZI
39	AULA
40	AULA
41	AULA
42	AULA POLIFUNZIONALE
43	SERVIZI

LEGENDA	
	ESTINTORE A POLVERE CHIMICA 13A B99
	USCITA DI SICUREZZA CON APERTURA NEL VERSO DELL'ESODO DOTATA DI MANIGLIA ANTIPANICO E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
	ATTACCO PER AUTOPOMPA VVF UNI 70
	IDRANTE DN45 portata non inferiore a 120 l/min
	PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE
	PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO
	PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO
	LUOGO SICURO
	PERCORSO DI ESODO
	PARETE DI SEPARAZIONE REI 60
	TARGA OTICA-ACUSTICA ALLARME INCENDIO
	PULSANTE MANUALE DI RIVELAZIONE INCENDIO
	LAMPADA DI EMERGENZA 24W AUTONOMIA 1h DEL TIPO "SOLO EMERGENZA"
	PUNTO DI IMMISSIONE ARIA DA CONDOTTA DI VENTILAZIONE PER FILTRO A PRIMA DI FUMO IN SOVRAPPRESSIONE

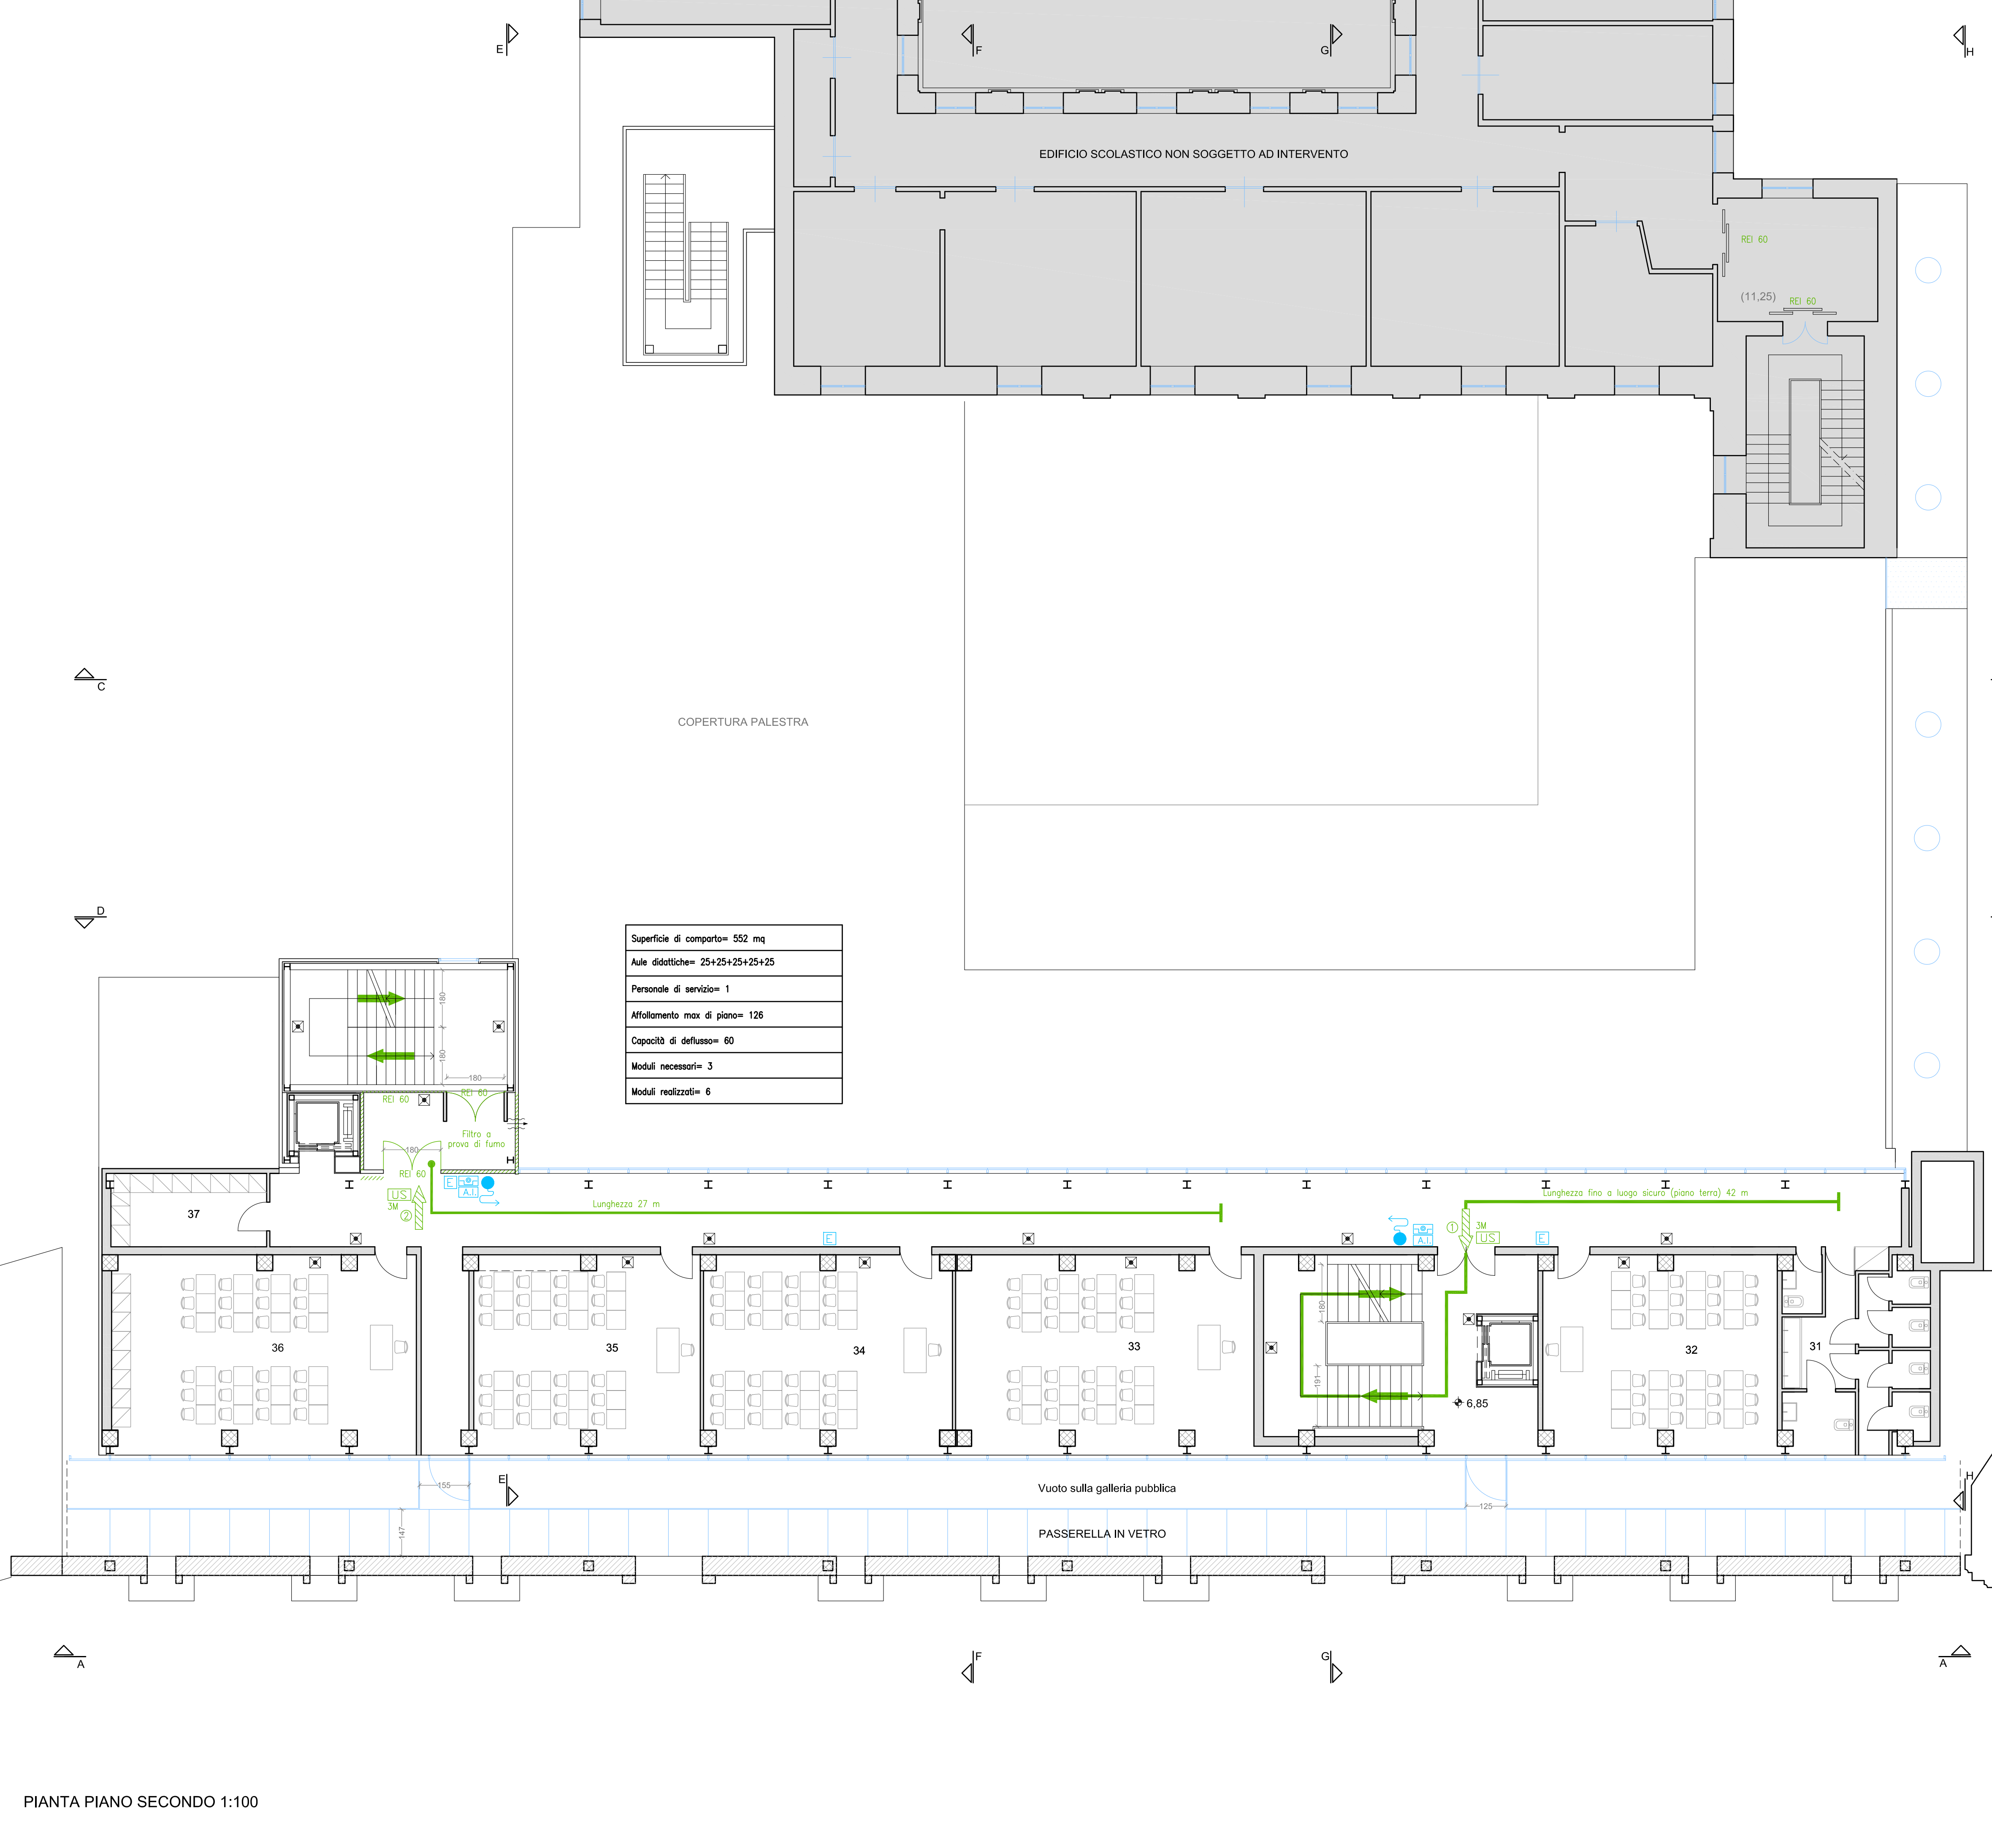

PIANTA PIANO SECONDO 1:100

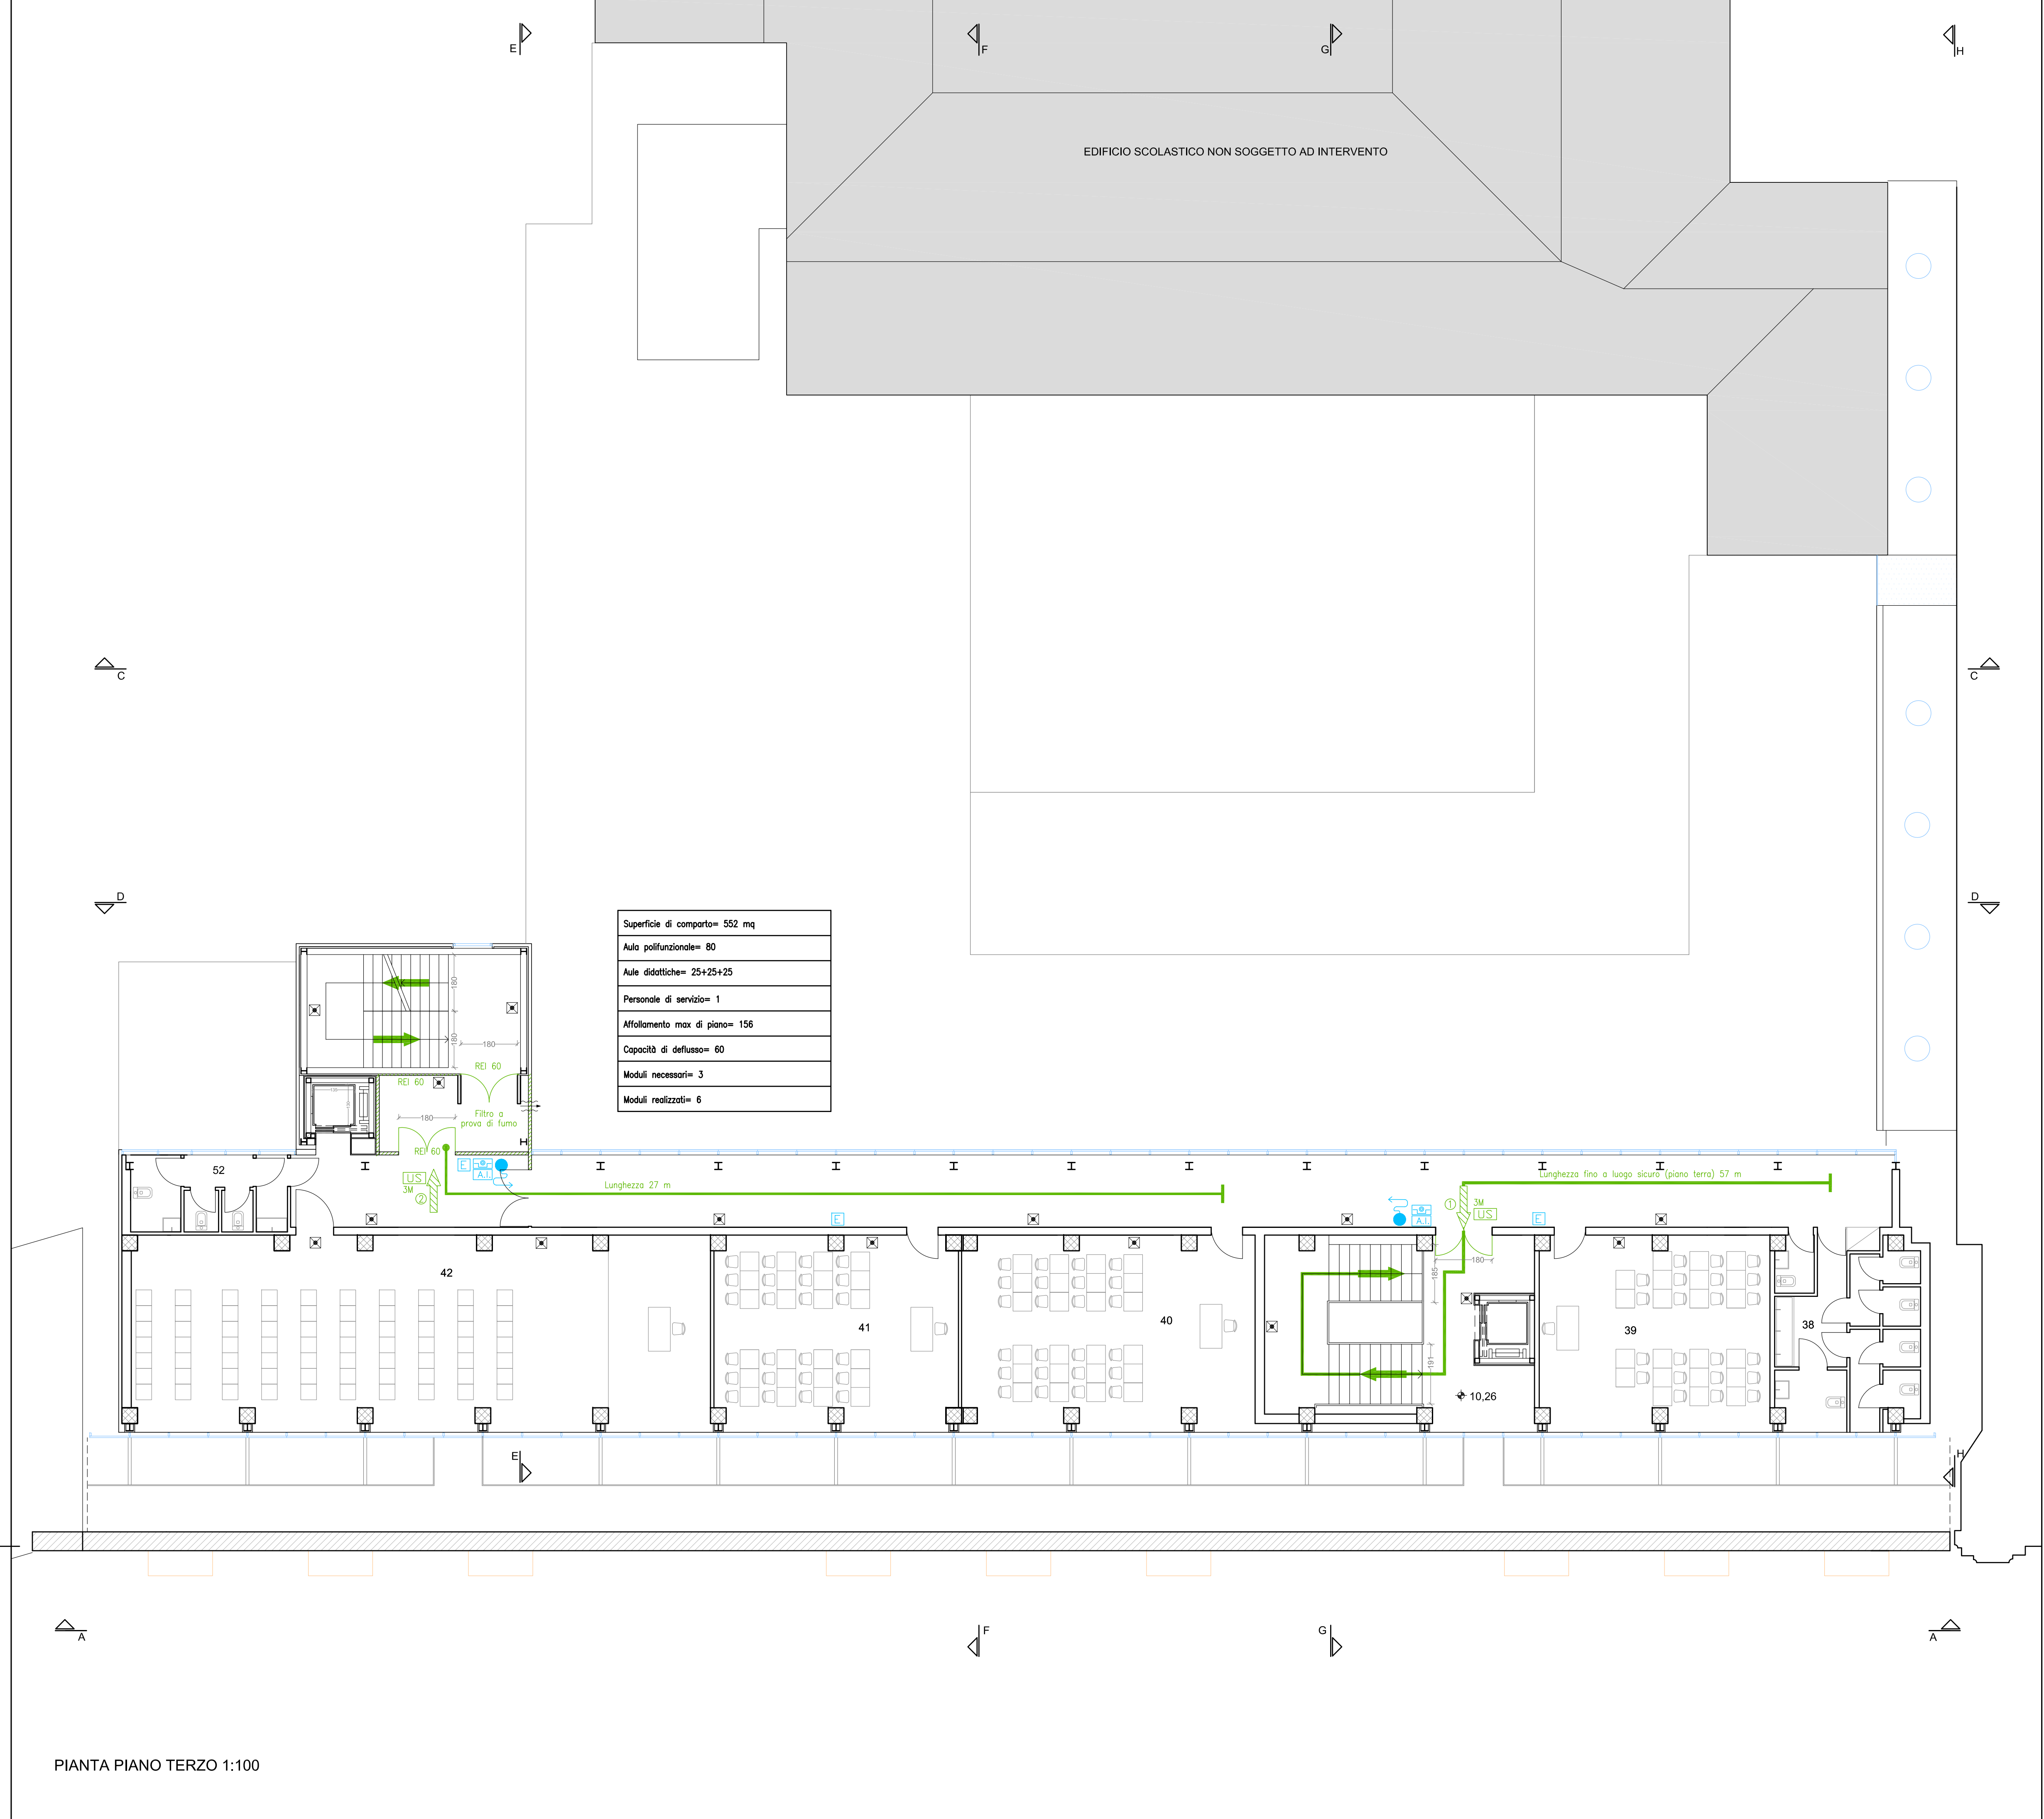

PIANTA PIANO TERZO 1:100